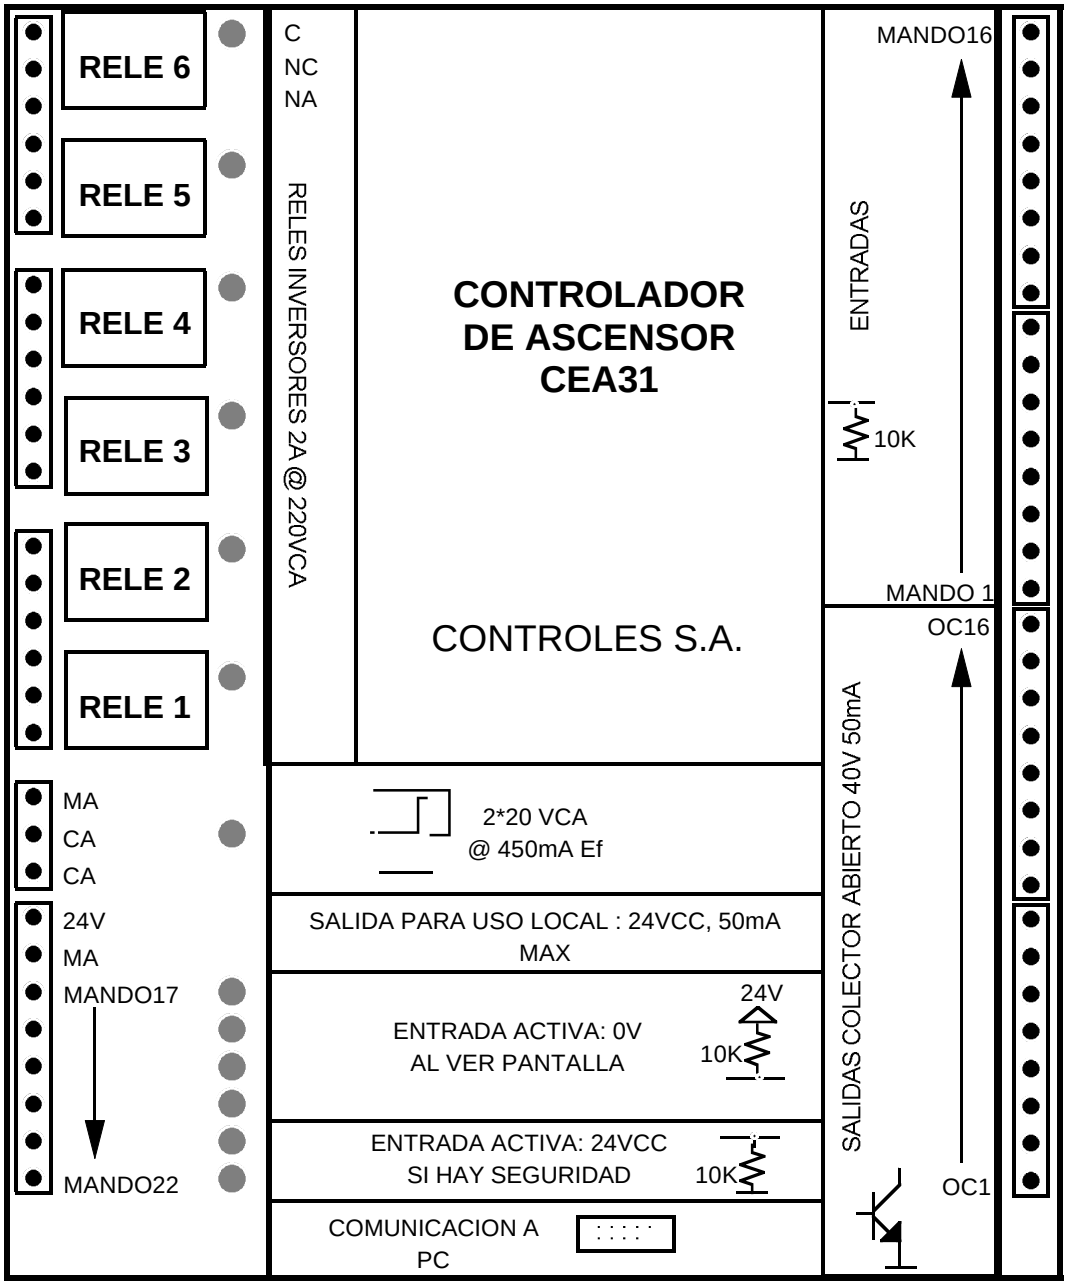

LA SALIDA DE 24VCC ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO LOCAL A EFECTOS DE DISPONER UN INDICADOR EN EL PROPIO TABLERO. NO DEBE SER USADA PARA INDICADORES REMOTOS, PANTALLAS, LLAMADAS, ETC.

C O N T R O L E S S. A.
Electrónica Industrial y Telecomunicaciones

AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651
MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048
URUGUAY www.controles.com
E-mail info@controles.com